

ПРИЛОЖЕНИЕ
 ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

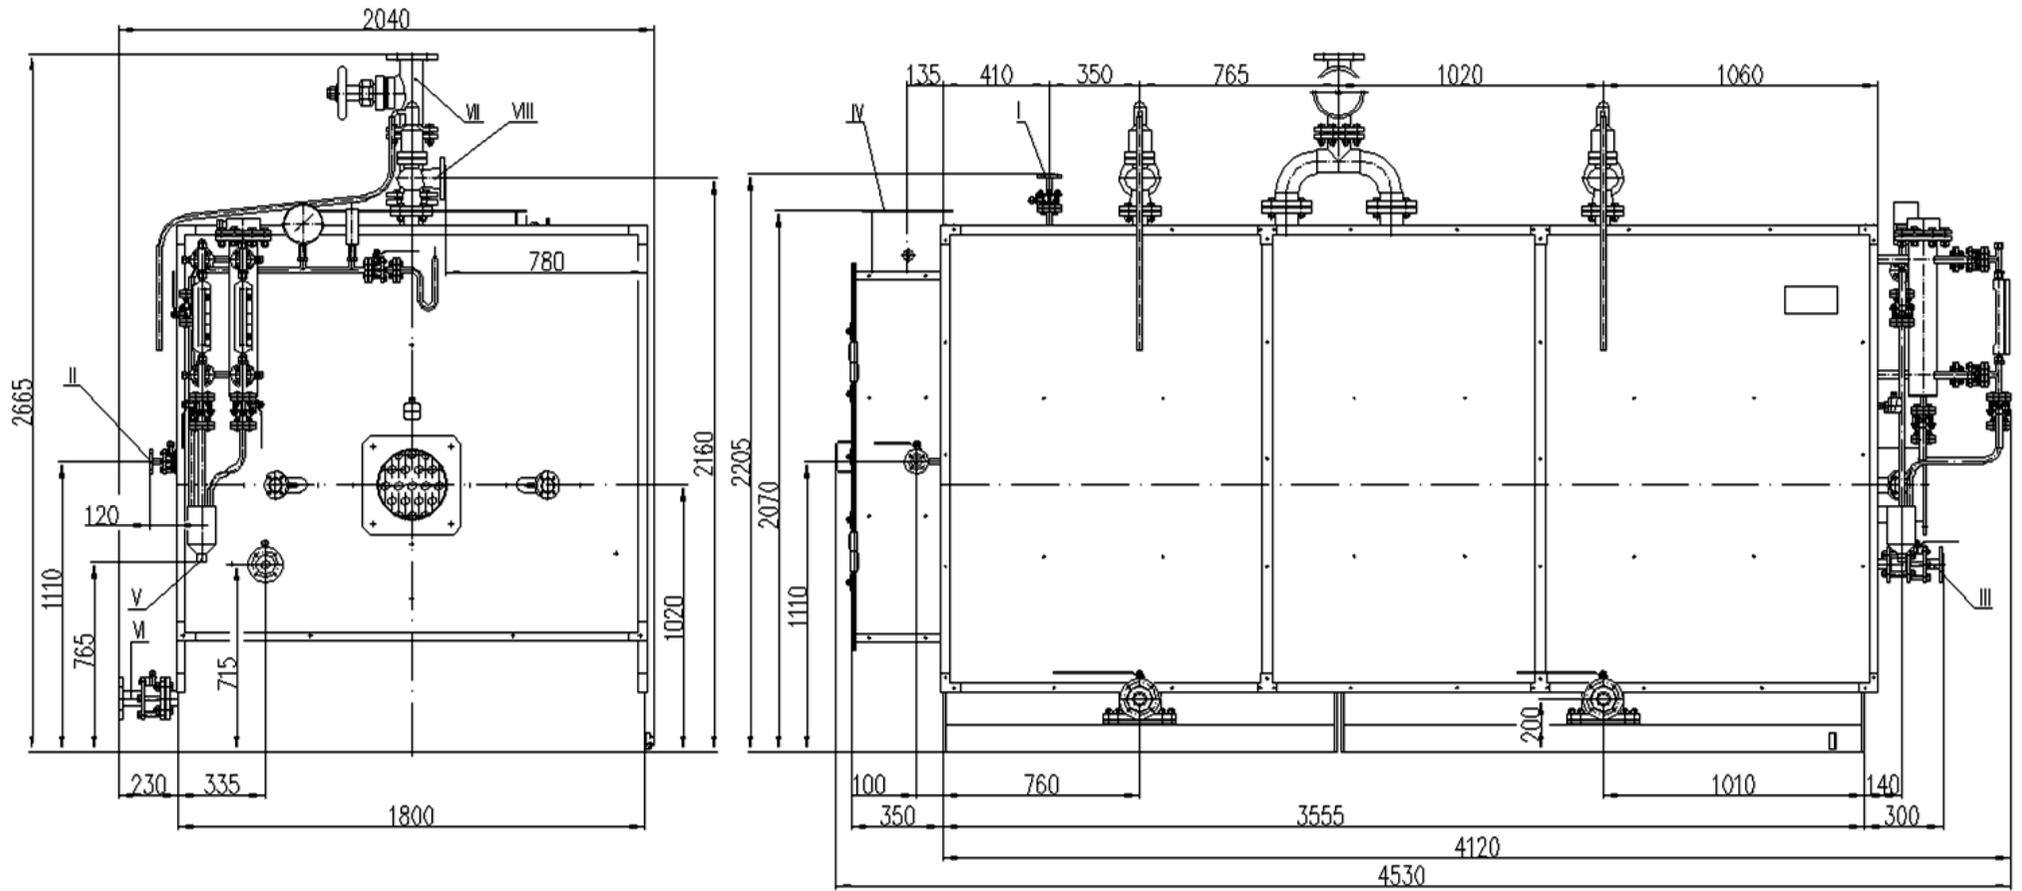


Рисунок 3– Присоединительные размеры котлов (2,5 т/ч)

Таблица 4– Присоединительные размеры котлов (от 0,3 т/ч до 10 т/ч)

Наименование		Р _у , МПа	Условный проход, Ду, мм																							
Типоразмер котла			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*	14*	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Отбор проб пара	I	1,6																								
Отбор проб котловой воды	II	1,6	G1/2	15	G1/2	15	G1/2																			
Подвод питательной воды	III	1,6	32																					50		
Дымовые газы	IV	0,01	475x245				645x285				580x360	345x880	977x575	852 x575				503x1155								
Дренаж	V	-	G1																							
Продувка, дренаж	VI	1,6	32				50																			
Выход пара	VII	1,6	50		65	50		65	80			100			150											
Сброс с предопр. клапанов	VIII	1,6	G11/2	80	G11/2	80	G11/2	80						100												
Непрерывная продувка	IX	1,6	-												20											
		* Типоразмер котла: №13-КП-2,5-0,6Г; №14 – КП-2,5-0,9																								

В связи с постоянной работой по техническому совершенствованию котла, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном приложении.