

## ПОДБОР ГОРЕЛКИ

Для заказа парового котла пр-ва ОАО «ГСКБ» в комплекте с горелкой необходимо указать вид используемого топлива. При использовании газа в качестве основного или резервного топлива необходимо указать присоединительное давление газа.

При самостоятельном подборе горелки, во время заказа котла необходимо указать её модель.

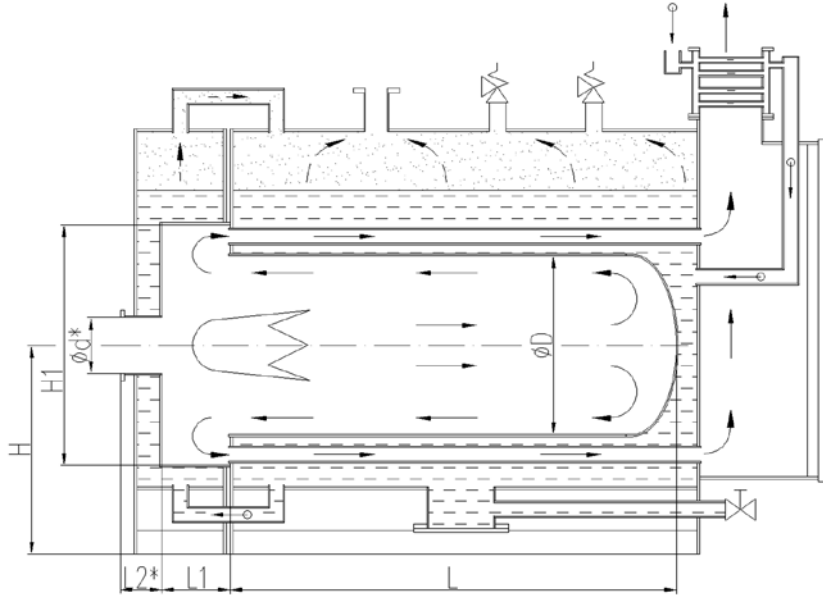


Рисунок 1– Технологическая схема КП-0,3-КП-2,0; КП-3,0-КП-10

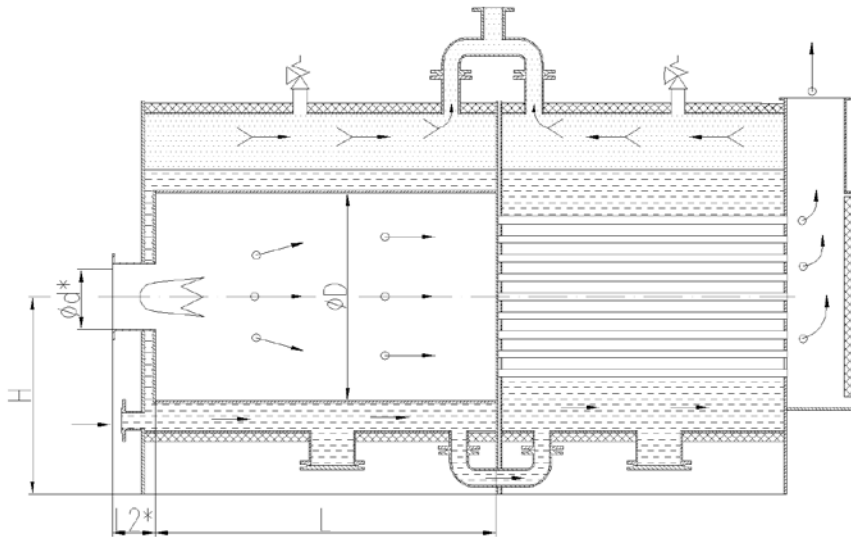


Рисунок 2– Технологическая схема КП-2,5

Таблица 1

Типоразмер котла	КП-0,3	КП-0,5	КП-1,0	КП-1,6	КП-2,0	КП-2,5	КП-3,0	КП-4,0	КП-6,0	КП-8,0	КП-10
D, мм	365	518	700	700	800	1000	900	1100	1100	1100	1200
L, мм	1460	1500	1570	2070	2110	1930	2110	2110	3110	4075	4075
L1, мм	240	250	290	290	305	-	310	335	335	335	440
L2*, мм	180	190	190	190	210	210	210	210	280	280	280
H, мм	695	800	860	860	885	1020	960	1000	1000	1000	1130
H1, мм	495	645	845	845	955	-	1120	1320	1385	1385	1515
* значения уточняются при заказе в зависимости от модели горелки.											